

點位：

902-臨床試驗中心-(下)電話:3933


時間：

2021-04-01 00:00:00 - 2021-04-30 23:59:59

902-臨床試驗中心-(下)電話:3933

AH2

AL2

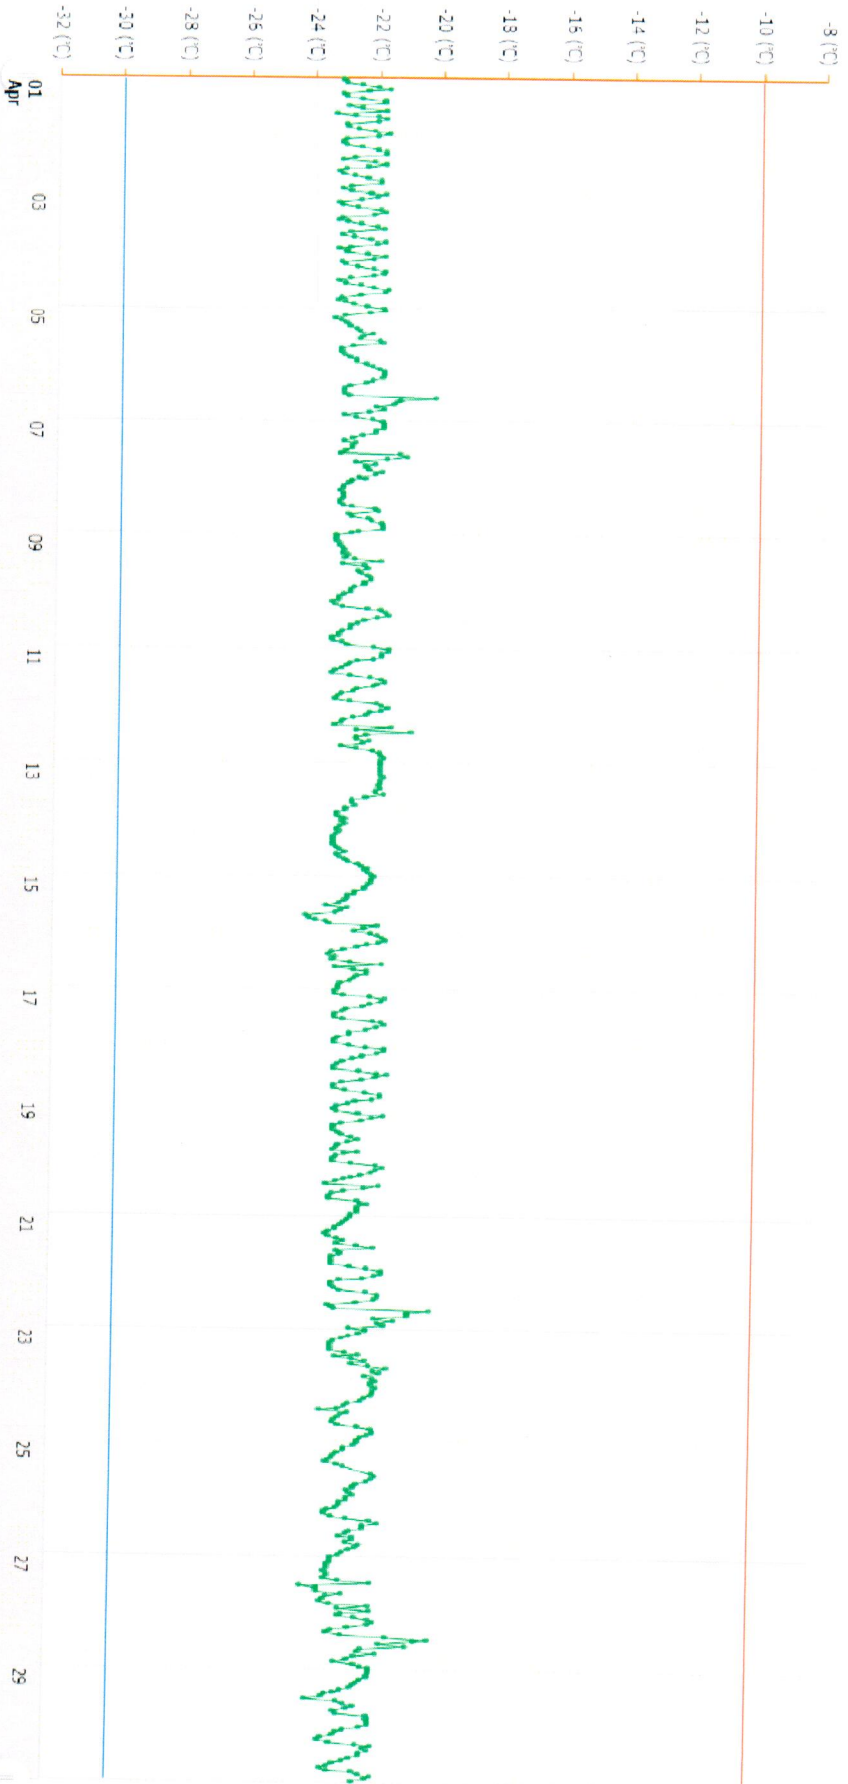

列印時間：

2021-05-03 08:48:43

單位主管：

許淑英

製表者：

黃子馨

2021.05.03