


點位：

902-臨床試驗中心-(下)電話:3933

時間：

2021-05-01 00:00:00 - 2021-05-31 23:59:59

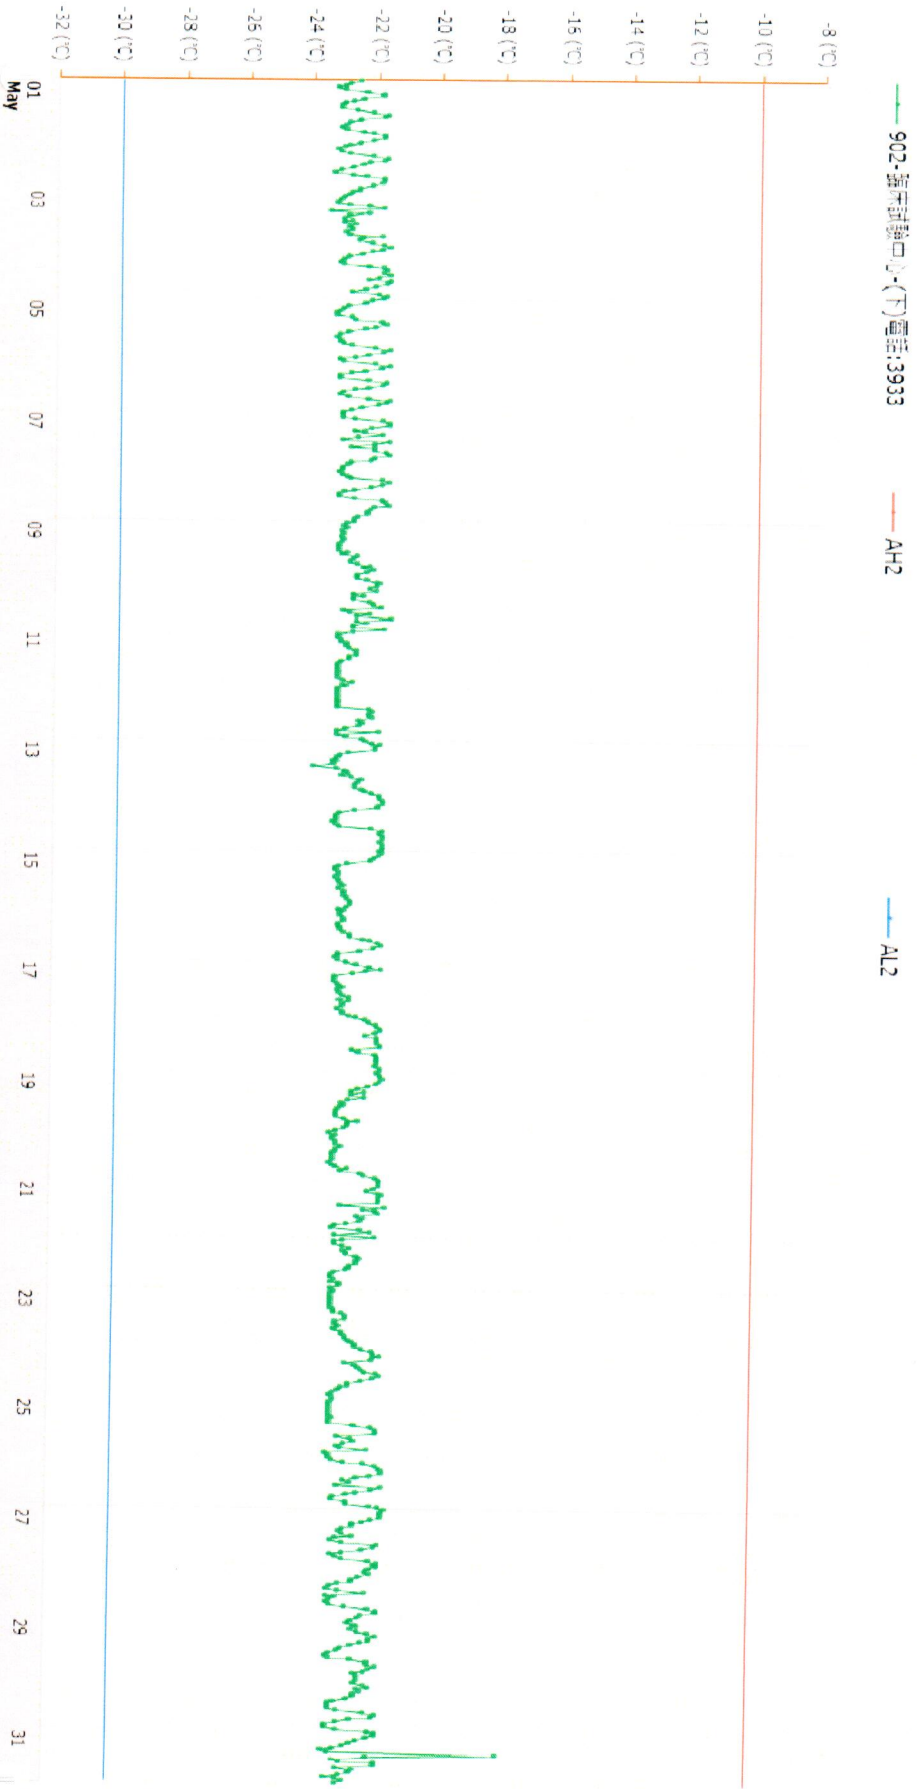

列印時間：

2021-06-01 10:57:49

單位主管：

黃子馨
2021.06.02

製表者：

黃子馨
01-Jun-2021