


點位：

902-臨床試驗中心-(下)電話:3933

時間：

2021-07-01 00:00:00 - 2021-07-31 23:59:59

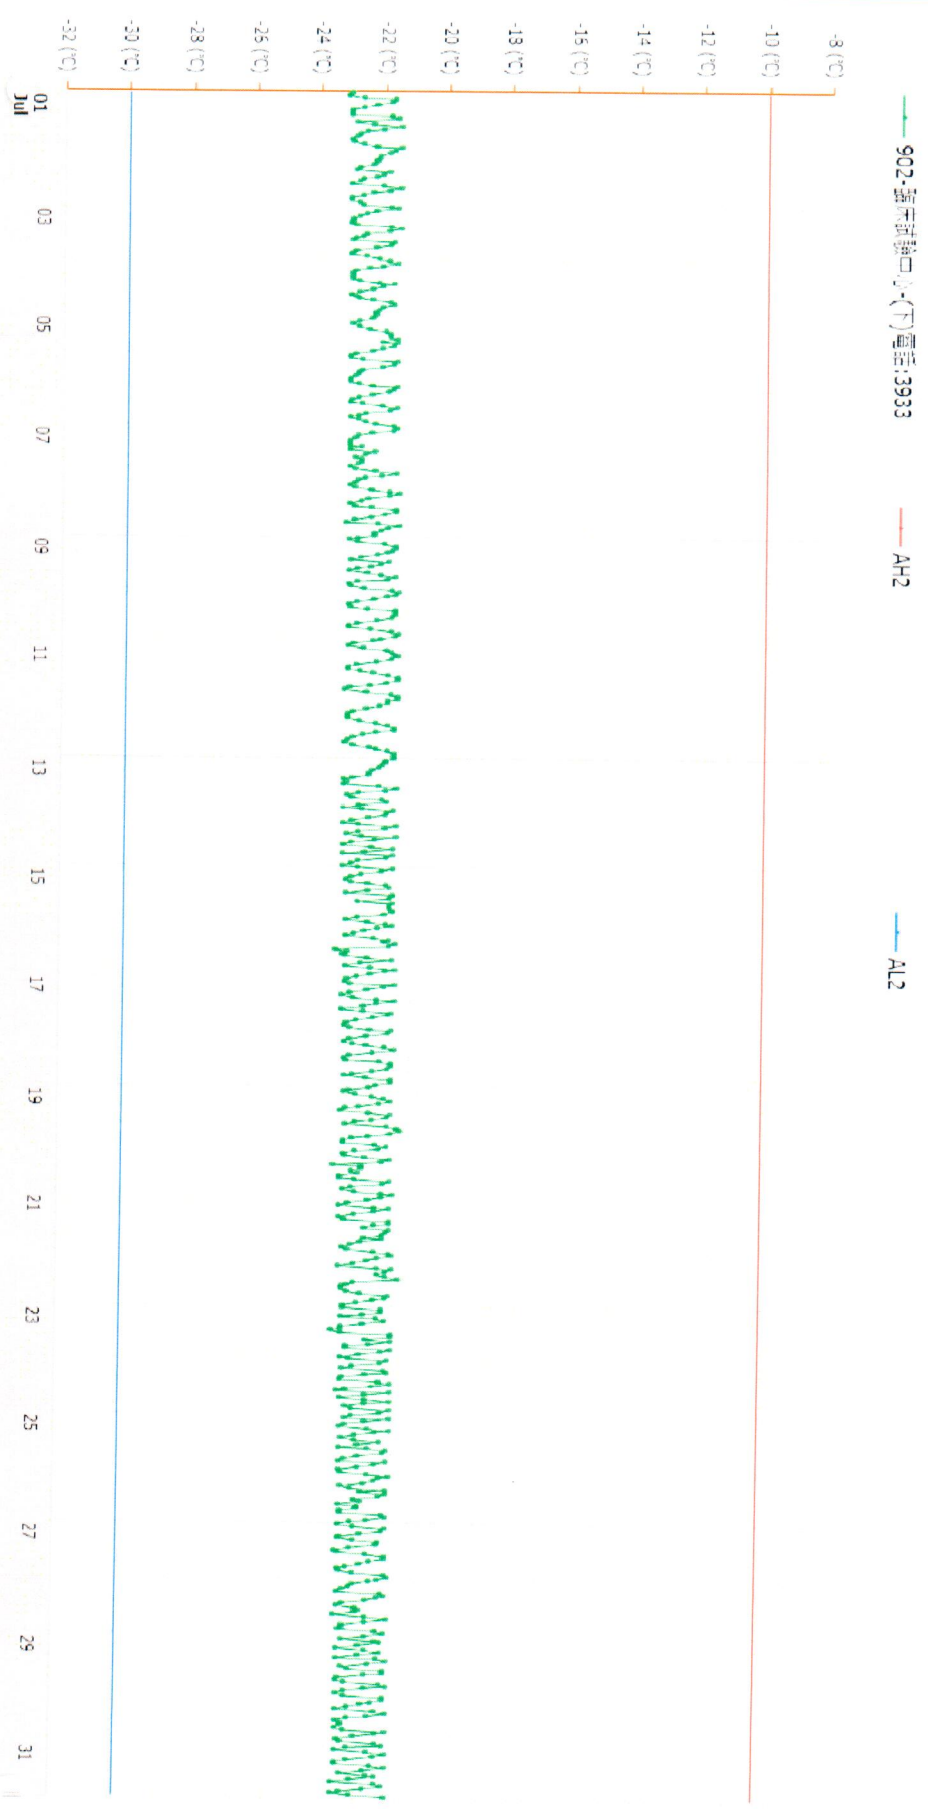

列印時間：

2021-08-02 09:18:40

單位主管：

許淑曼  
2021.08.05

製表者：

黃子馨  
02. Aug 2021