


點位：	902-臨床試驗中心-(下)電話:3933	時間：	2022-04-01 00:00:00 - 2022-04-30 23:59:59
-----	-----------------------	-----	---

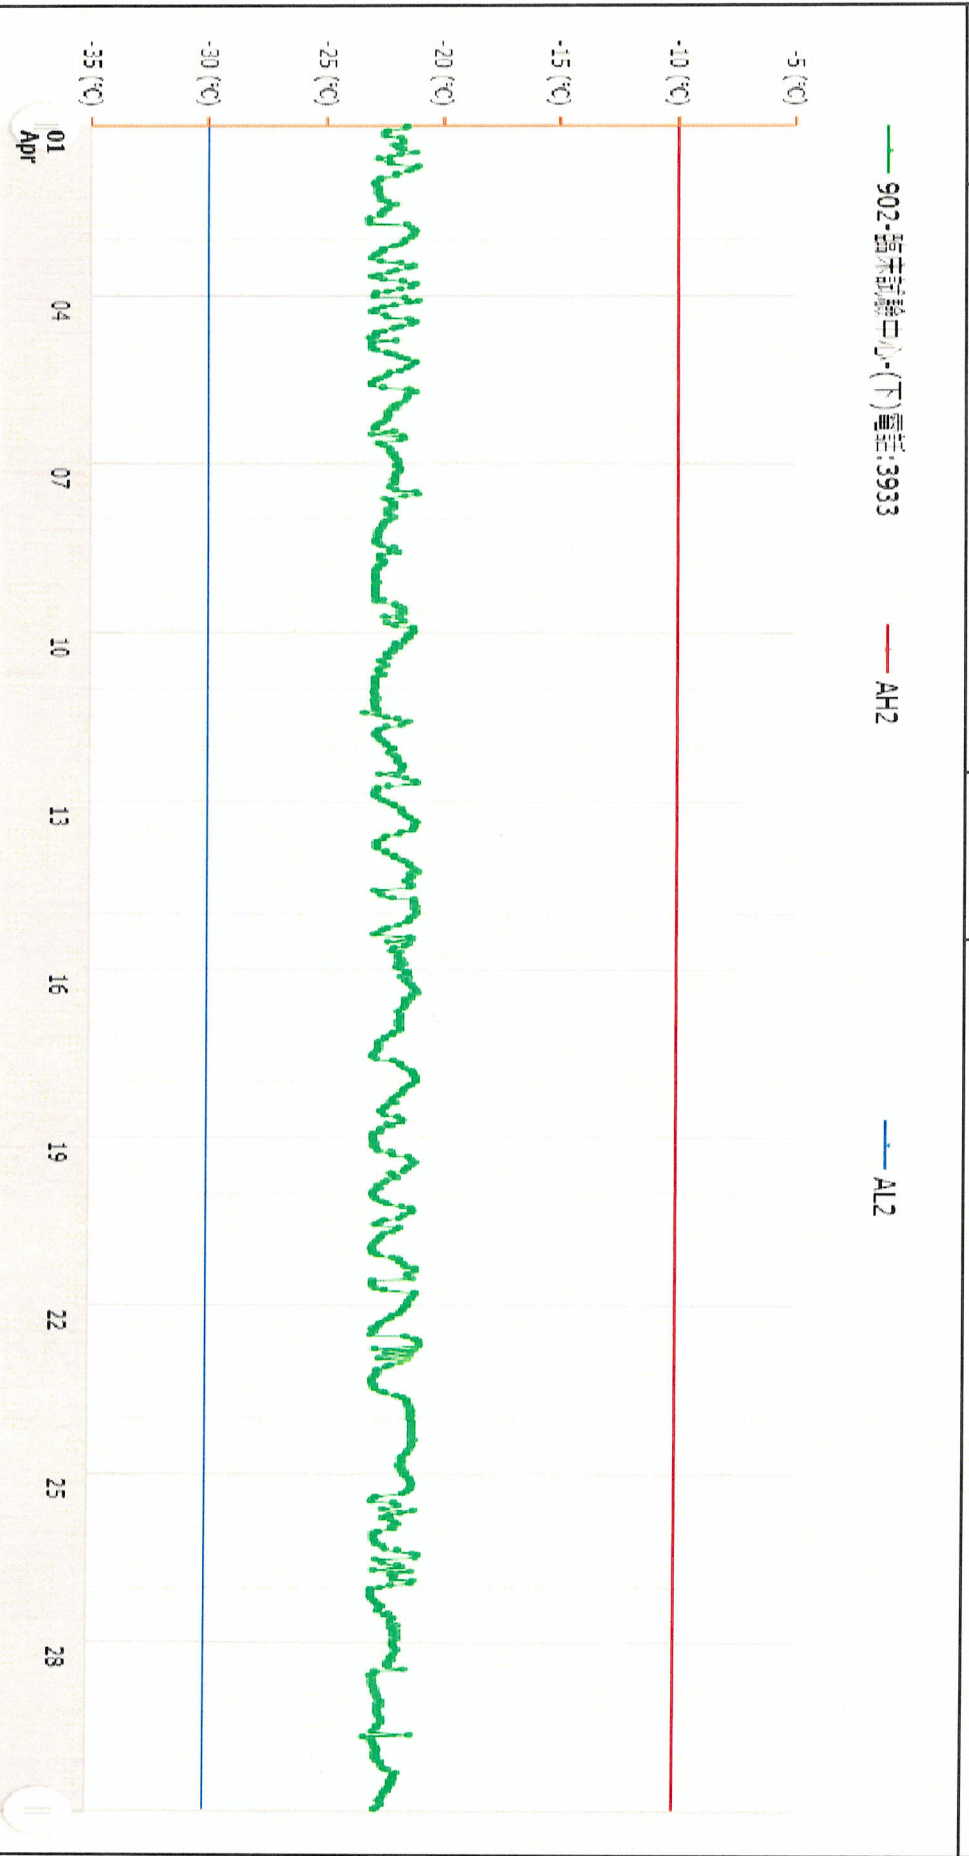

列印時間：	2022-05-02 09:45:01	單位主管：	許淑曼	製表者：	黃丁馨
			2022.05.03		MAY, 02, 2022