


點位：	902-臨床試驗中心-(下)電話:3933	時間：	2022-06-01 00:00:00 - 2022-06-30 23:59:59
-----	-----------------------	-----	---

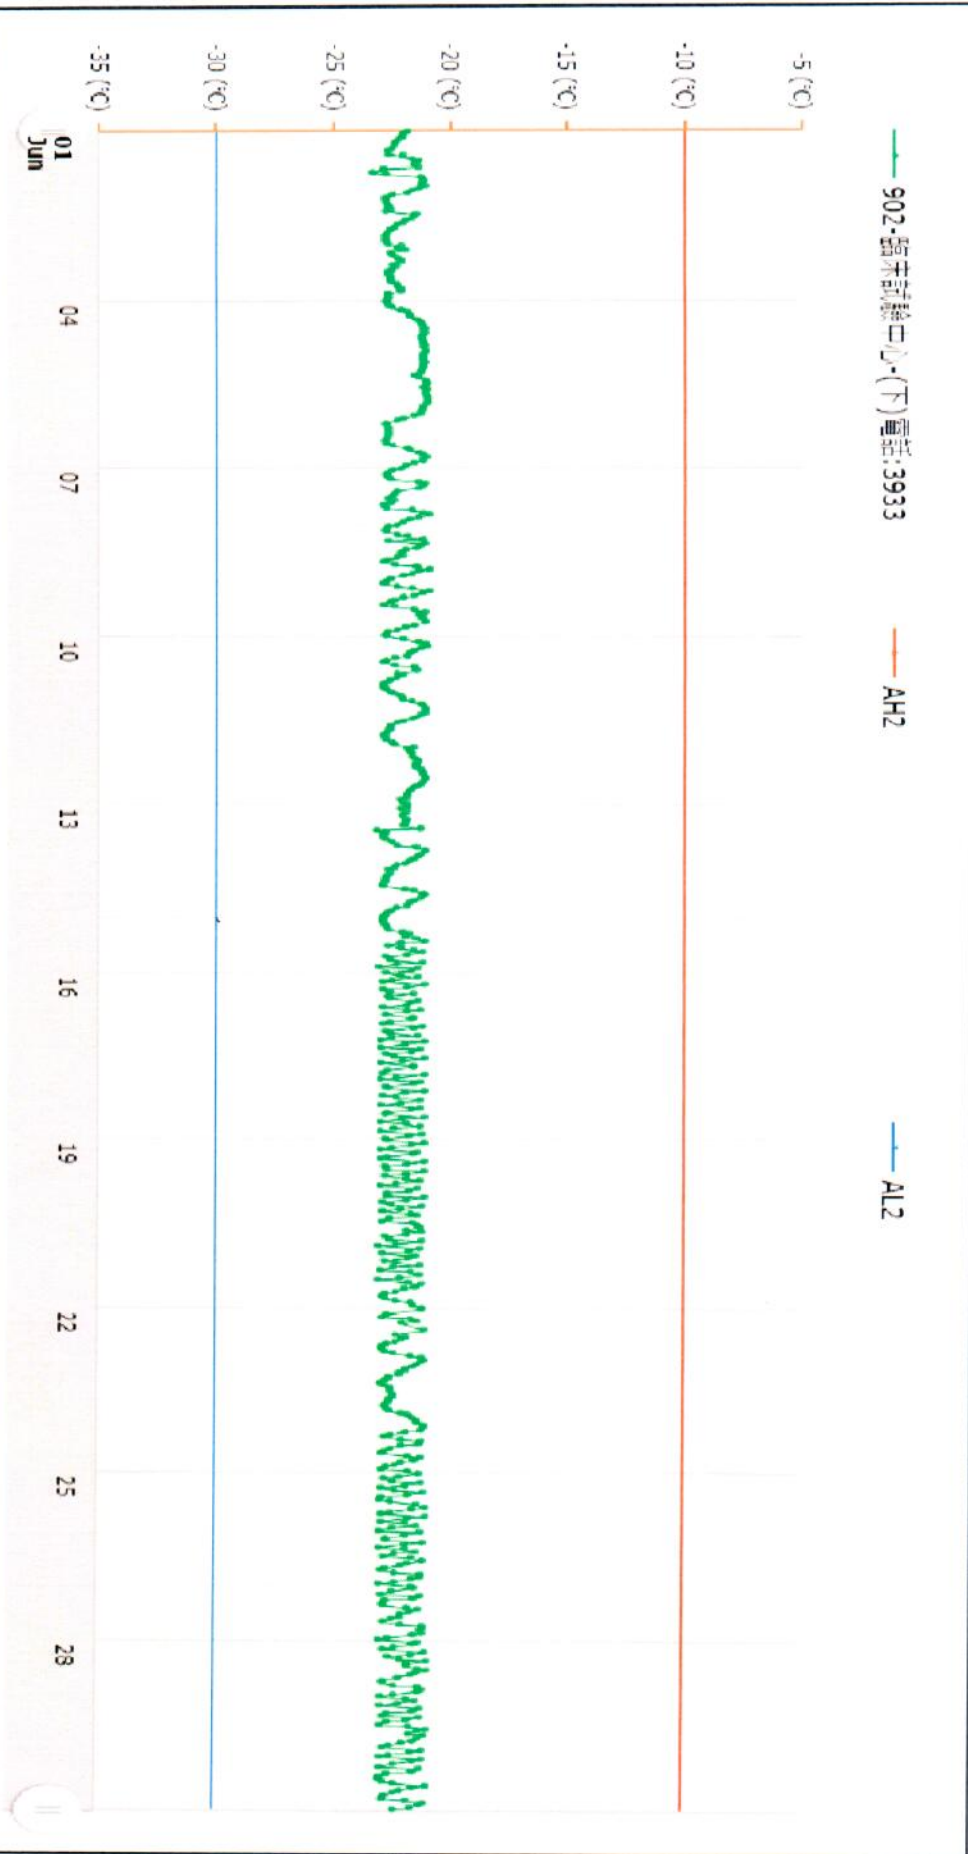

列印時間：	2022-07-04 08:47:41	單位主管：	許淑貞	製表者：	黃子馨
			2022.07.05		04. Jul. 2022