


點位：	902-臨床試驗中心-(下)電話:3933	時間：	2022-09-01 00:00:00 - 2022-09-30 23:59:59
-----	-----------------------	-----	---

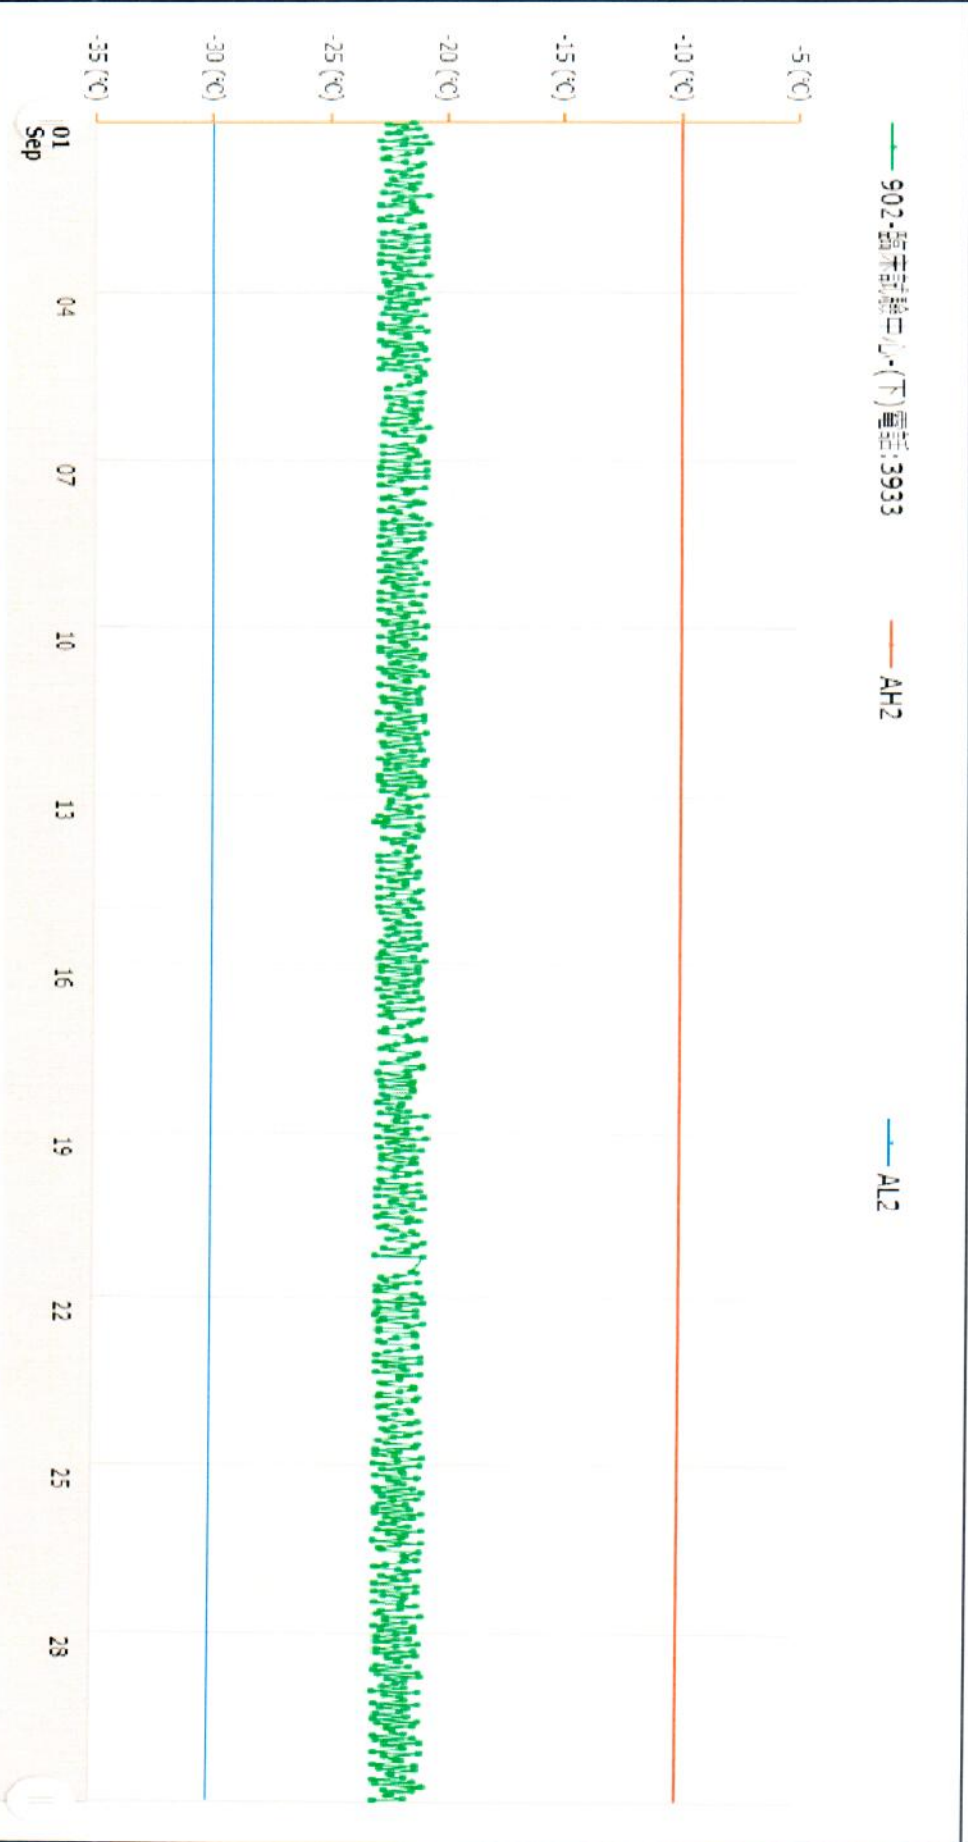

列印時間：	2022-10-03 09:19:14	單位主管：	許淑曼	製表者：	張子學
			2022.10.04		03. OCT. 2022